

1 EVACUACIÓN:

JEFE DE EMERGENCIA

- 1°Decreta la evacuación e indica vías de escape
- 2°Establece prioridades

JEFE DE TURNO

- 1°Organiza y comunica la evacuación
- 2°Señala medidas a tomar sobre el proceso productivo
- 3°Comprueba la total evacuación

PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- 1°Para la instalación siguiendo instrucciones
- 2°Evacua hacia zonas seguras
- 3°Comunica con su Centro de Control

2 PRIMEROS AUXILIOS EN EL TRABAJO:

Protger el lugar de asistencia antes de actuar, evitando al accidentado y a nosotros mismos, daños añadidos.

Avisar a la ambulancia de los servicios médicos de factoría de la situación que nos hemos encontrado.

Socorrer al accidentado (primeros auxilios).



CENTRAL DE EMERGENCIAS
6006/985126006




La persona que pide ayuda deberá indicar siempre:

- **Que** ocurre y el número de **heridos**.
- **Como** se produjo el accidente o indisposición.
- Si lo considera grave. Si el herido ha perdido el conocimiento.
- El **lugar** exacto del accidente.
- Si hay **peligros especiales**.

RECUERDA

Al herido hay que **ASISTIRLE** con urgencia. **NO** **TRASLADARLE** con urgencia

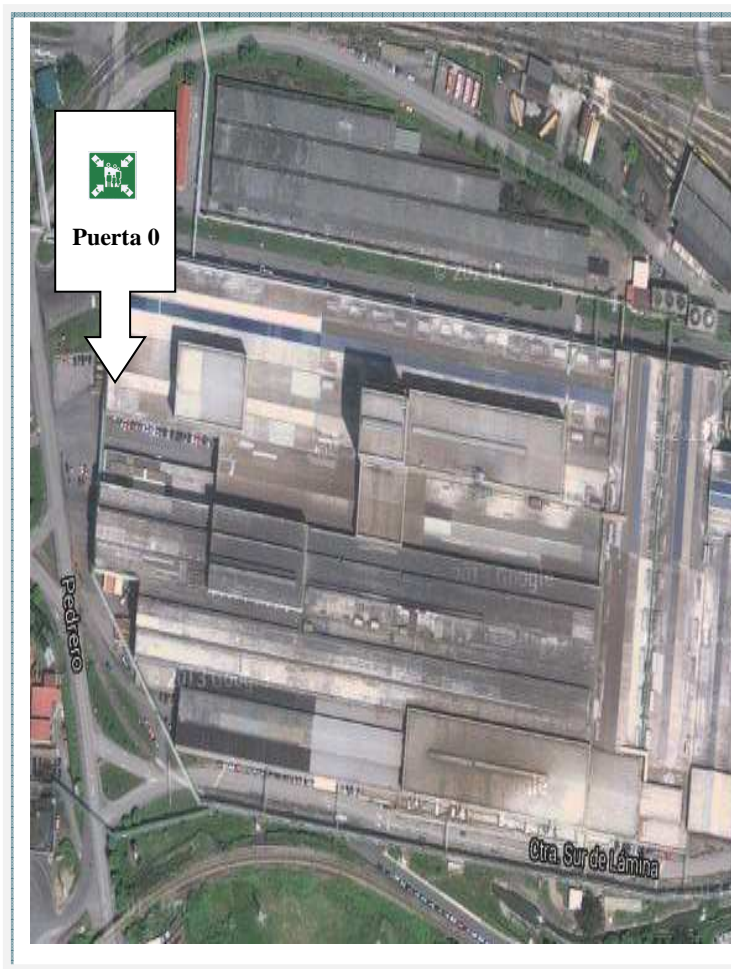

CENTRAL DE EMERGENCIAS
6006/985126006

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN GALVANIZADO 2

MANUAL DE BOLSILLO



EQUIPOS DE EMERGENCIA

Jefe de Emergencia (máximo responsable instalación):

Jefe de departamento: 5 6480

Jefe de Sección 5 0079 / 1365.

Jefe de Intervención:

Jefe de turno 5 1725 / 1725.

Medio Ambiente 50031

3 ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN?:

La identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.


4 ¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA?:

Toda situación anómala, inesperada y no deseada que requiere una acción inmediata, para evitar daños a personas, medio ambiente e instalaciones.

5 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

RECUERDA

Para minimizar los daños de una emergencia, hay que anticiparse a la situación, prevenirla en lo posible y controlarla, para ello los recursos/medios deben estar en correcto funcionamiento

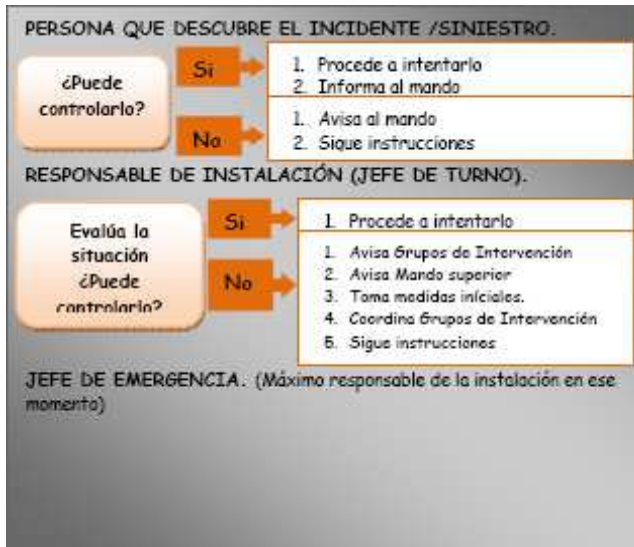

Desde el centro de control evalúa la situación

1. Toma medidas oportunas
2. Coordina las actuaciones
3. Comunica a dirección
4. Solicita ayuda Interna/ Externa
5. Ordena la evacuación y vías

Periódicamente se realizan simulacros de emergencias.

- ↪ Actúa en ellos como actuarías en una situación real.
- ↪ Comunica toda acción de mejora que detectes.

6 ¿QUE RIESGOS TENEMOS EN GALVANIZADO ??:

- ↪ Incendio
- ↪ Inundación
- ↪ Fuga/Incendio/explosión de gas natural, hidrógeno, monóxido, nitrógeno, gases comprimidos (oxígeno, acetileno y propano).
- ↪ Incidente con productos químicos
- ↪ Incidente biológico.

7 ¿QUÉ HACER EN CASO DE EMERGENCIA POR.....



INCENDIO

- ↪ Tratar de sofocar con los medios de la instalación.
- ↪ Avisar al mando y a los Bomberos (6006).
- ↪ Intentar controlar el incendio hasta la llegada de los bomberos.
- ↪ Colaborar con los grupos de intervención.

En incendios con presencia de electricidad, no actuar hasta estar seguros del corte de tensión.

INUNDACIÓN

- ↪ Avisa al mando.
- ↪ Comunicarlo a toda la planta.
- ↪ Corta la tensión.
- ↪ Suspender proceso :falta tensión eléctrica
- ↪ Avisar a Bomberos (6006)
- ↪ Avisar a fluidos

FUGA INCENDIO/EXPLOSIÓN DE GAS (natural, hidrógeno, nitrógeno)

- ↪ Avisa al mando
- ↪ Avisa al equipo de combustión
- ↪ Avisa a los equipos de primera intervención (6006), a fluidos y a instalaciones próximas si procede.
- ↪ Evacua al personal afectado y realizar mediciones con los detectores.
- ↪ Corta la fuga con ayuda de elementos de protección.

INCIDENTE CON PRODUCTOS QUÍMICOS

- ↪ Avisa al mando y/o responsables.
- ↪ Evita todo contacto con el producto químico y la inhalación de vapores..
- ↪ Utiliza los EPI recomendados
- ↪ Aleja al personal ajeno.
- ↪ Confinarlo y recogerlo con los medios adecuados.
- ↪ Avisar a bomberos si procede

INCIDENTE BIOLÓGICO (torre de refrigeración)

- ↪ Avisa al mando
- ↪ Señaliza y comunica a todo el personal para que se adopten las medidas de prevención.
- ↪ Utiliza los EPI recomendados.
- ↪ Proceder al análisis y desinfección de la zona..

Si es un incidente medioambiental, aplica lo descrito en la norma E/MA/005 y el procedimiento E/MA/2002(PI/SGM/HACER/03).

En caso de que el desarrollo de una emergencia supere el ámbito de este plan de Autoprotección o la gravedad de la situación así lo aconseje, el Jefe de Emergencia, comunicará tal circunstancia al Presidente del comité de Seguridad y Salud, como al Jefe de Emergencia de la factoría.



RECUERDA

En toda emergencia se deberá dar aviso al Presidente del Comité o Subcomité de Seguridad y Salud y a Relaciones Laborales.



PUNTO DE REUNIÓN: PUERTA 0