

7 / EVACUACIÓN

- | | |
|--|--|
| <p>JEFE DE EMERGENCIA</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Decreta la evacuación e indica vías de escape 2. Establece prioridades |
| <p>JEFE DE INTERVENCIÓN</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Organiza y comunica la evacuación 2. Señala medidas a tomar sobre el proceso productivo 3. Comprueba la total evacuación |
| <p>PERSONAL DE LA INSTALACION</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Para la instalación siguiendo instrucciones 2. Evacua hacia zonas seguras, punto de reunión 3. Permanece en el punto de reunión hasta recibir instrucciones |

8 / PRIMEROS AUXILIOS EN EL TRABAJO

Método P.A.S.

Proteger el lugar de asistencia antes de actuar, evitando al accidentado y a nosotros mismos, daños o riesgos añadidos.

Avisar a la ambulancia de los Servicios Médicos de factoría de la situación que nos hemos encontrado.

Socorrer al accidentado (primeros auxilios, reanimación).



CENTRAL DE EMERGENCIAS

6006 / 985 12 6006

La persona que pide ayuda deberá indicar siempre:

- Que ocurre y el número de heridos.
- Como se produjo el accidente o indisposición.
- Si lo considera grave.
- Si el herido ha perdido el conocimiento.
- El lugar exacto del accidente.
- Si hay peligros especiales, etc.

RECUERDA



Al accidentado hay que **ASISTIRLE** con urgencia.
NO TRASLADARLE con urgencia

PUNTOS DE REUNIÓN EN PLANTAS DE SINTER



Sinter A: aparcamiento edificio oficinas Sinter

Sinter B: explanada tolvas descarga camiones.

En caso de evacuación de ambos Sinter: aparcamiento edificio oficinas Sinter



MANUAL DE BOLSILLO

PLAN AUTOPROTECCIÓN



SINTER

RESPONSABLES DE ACTUACIÓN SINTER

Jefe de Emergencia
Jefe Intervención

JEFE DE TURNO JT
5 7668

GRUPOS DE INTERVENCIÓN

Bomberos
S. Médicos
Vigilancia

6006 (desde fijo)
26006 (desde móvil)
985126006 (desde ext.)

APOYO

Prevención **57740 / 57218**
Mercancías Peligrosas **56120**
Medioambiente **50031**
Fluidos **7006/3529**
Redes **7009/7084**

Presidente Comité **50783**
Pdte. Subcomité **50022**
Relaciones Laborales **57694**

1 / OBJETIVO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Proteger a las personas, al medioambiente y a las instalaciones y conseguir la normalización de la planta tras una emergencia con la mayor brevedad posible.

2 / ¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA?


Toda situación anómala, inesperada y no deseada que requiere una acción inmediata, para evitar daños a personas, medio ambiente e instalaciones

CONATO DE EMERGENCIA: Incidente que puede ser controlado con medios propios y de nulos o escasos efectos.
EMERGENCIA PARCIAL: Suceso cuyo control exige la actuación de grupos de intervención externos al departamento y con daños poco importantes a personas, instalación o proceso.
EMERGENCIA GENERAL: Suceso de efectos graves o de evolución peligrosa, o con efectos (incluso visuales) al exterior.

3 / ¿QUÉ RIESGOS TENEMOS EN LAS PLANTAS DE SINTER?

- Inundación
- Incendio
- Incidente con productos químicos
- Fugas de gases (Natural, Propano, Botelleros, ...)
- Explosión


CENTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Panel Sinter A	7613
Panel Sinter B	7414/7187
Oficina Jefes de Turno	7668



RECUERDA

Para minimizar los daños de una emergencia, hay que anticiparse a la situación, prevenirla en lo posible y controlarla, para ello los medios deben estar en correcto funcionamiento

4 / PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN- I

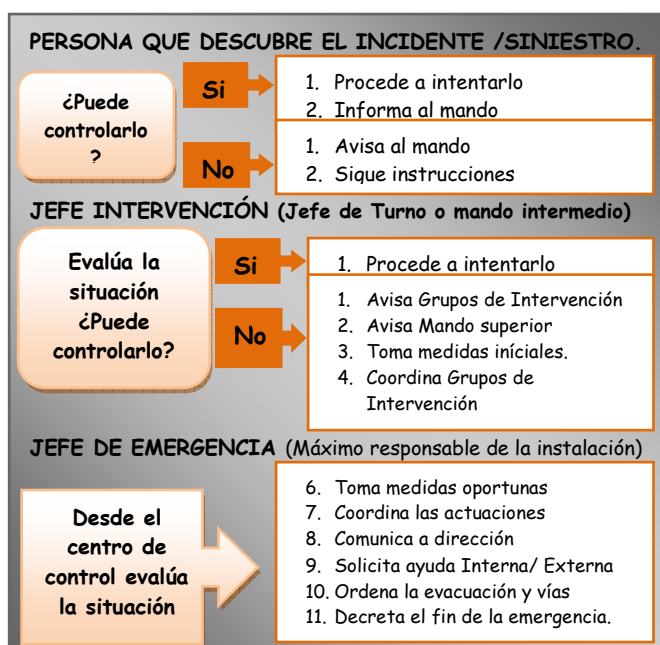

5 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN- II:

En todo incidente en el que se produzcan:

1.-VERTIDOS de sustancias peligrosas se actuará según la norma medioambiental NMA/004..

2.-RESIDUOS peligrosos se gestionarán según la norma medioambiental NMA/002

Si se produce un incidente medioambiental, aplicar la norma NMA/05.

ACTIVACIÓN PLAN DE EMERGENCIA DE FACTORÍA

En caso de que el desarrollo de una emergencia supere el ámbito de este plan de Autoprotección o la gravedad de la situación así lo aconseje, el Jefe de Emergencia, comunicará tal circunstancia al Presidente del Comité de Seguridad y Salud, como Jefe de Emergencia de la factoría.

RECUERDA

En toda emergencia se deberá dar aviso al Presidente del Comité de Seguridad y Salud y a Relaciones Laborales.

6 / ¿QUÉ HACER EN CASO DE EMERGENCIA POR... INUNDACIÓN?

- Avisar al Mando y al resto de la Planta
- Cortar tensión en los equipos afectados
- Avisar a Bomberos (6006)

...INCENDIO?

- Tratar de sofocar con los medios de la instalación
- Avisar al mando y a los Bomberos (6006)
- Intentar controlar el incendio hasta la llegada de los bomberos
- Colaborar con los grupos de intervención
- En incendios con presencia de electricidad, no actuar hasta estar seguros del corte de tensión

...INCIDENTE CON PRODUCTOS QUÍMICOS?

- Avisar al Mando y/o al responsable
- Evitar todo contacto con el producto y la inhalación de los vapores
- Alejar al personal ajeno y evitar las posibles fuentes de ignición en la cercanía.

...FUGA DE GAS?

- Avisar al Jefe de Turno
- Situar fuera del área afectada. Evacuar al personal afectado y realizar mediciones con los detectores portátiles
- Mantener alejadas las posibles fuentes de ignición
- Avisar a Bomberos y Vigilancia (6006) y a Fluidos (7006/3529)
- Establecer zonas de seguridad y evacuar
- Cortar fuga y ventilar locales afectados

...EXPLOSIONES

- Evacuar la zona. Avisar al mando. Avisar a Bomberos y Servicios Médicos (6006). Acordonar la zona